



Symbole		Désignation		Symbole		Désignation		Symbole		Désignation	
		Carillon PPMs Intérieur				Eclairage MALAGA V2 1200mm 36W 4000K traversant CL1 ou équivalent	65 10			Simple allumage encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		Boîtier de déclenchement PPMs				Luminaire tubulaire étanche 20W - 4000K - 3000 lm Type PROOF (EXALUM) ou équivalent	69 10			Va et vient encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		Carillon Intérieur avec affichage de l'heure				REBA 65 SYM BGLARE 640 HO 36.8W ou équivalent	20 07			Variateur de lumière Type MOSAIC 45 (LEGRAND) ou équivalent	
		Centrale Alarme Technique				Luminaire encastré START PANEL IP65 UGR19 600X600 400LM 630 WIT ou équivalent	.. ..			Détecteur de présence conforme CCTP	
		Baie informatique 42U 800x600 19"				ROFY 60 D0600 GCONTROL+ 840 HO 44W	.. ..			PC 2P+T 16A encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		Prise RJ45 encastrée // saillie étanche // encastrée étanche // saillie IK10 // encastrée IK10				Downlight encastré 15W - 4000K Type START DOWNLIGHT (SYLVANIA) ou équivalent	44 07			PC 2P+T 20A + fiche mâle coudée Type HYPERA plastique (LEGRAND) ou équivalent	
		Prise HDMI encastrée // étanche				Downlight encastré 12W - 3000K Type START DOWNLIGHT (SYLVANIA) ou équivalent	04 07			Armoire électrique	
		Prise RJ45 pour WIFI (Borne WIFI hors lot)				GAMORA EPIUSIONPLUS 65W 640 90°	54 ..			Arrêt d'urgence avec voyants	
		Baie Sonorisation 19' équipée suivant CCTP				Downlight encastré blanc 9W avec détecteur infrarouge intégré - 3000K - 960 lm Type AIRCOM LED CIRCULAR (PROLUM)	44 02			Alimentation électrique	
		Haut Parleur sonorisation suivant CCTP				SENSPOINT LED 12W	65			Chemini de câbles courants forts conforme CCTP (Fils d'acier soudés)	
		Mixeur Murial				Applique type STAIRLED - RESISTEX 21 W 4000K ou équivalent	55 10				
						MINI SPECIAL Applique murale 18W 3000K	65 05				

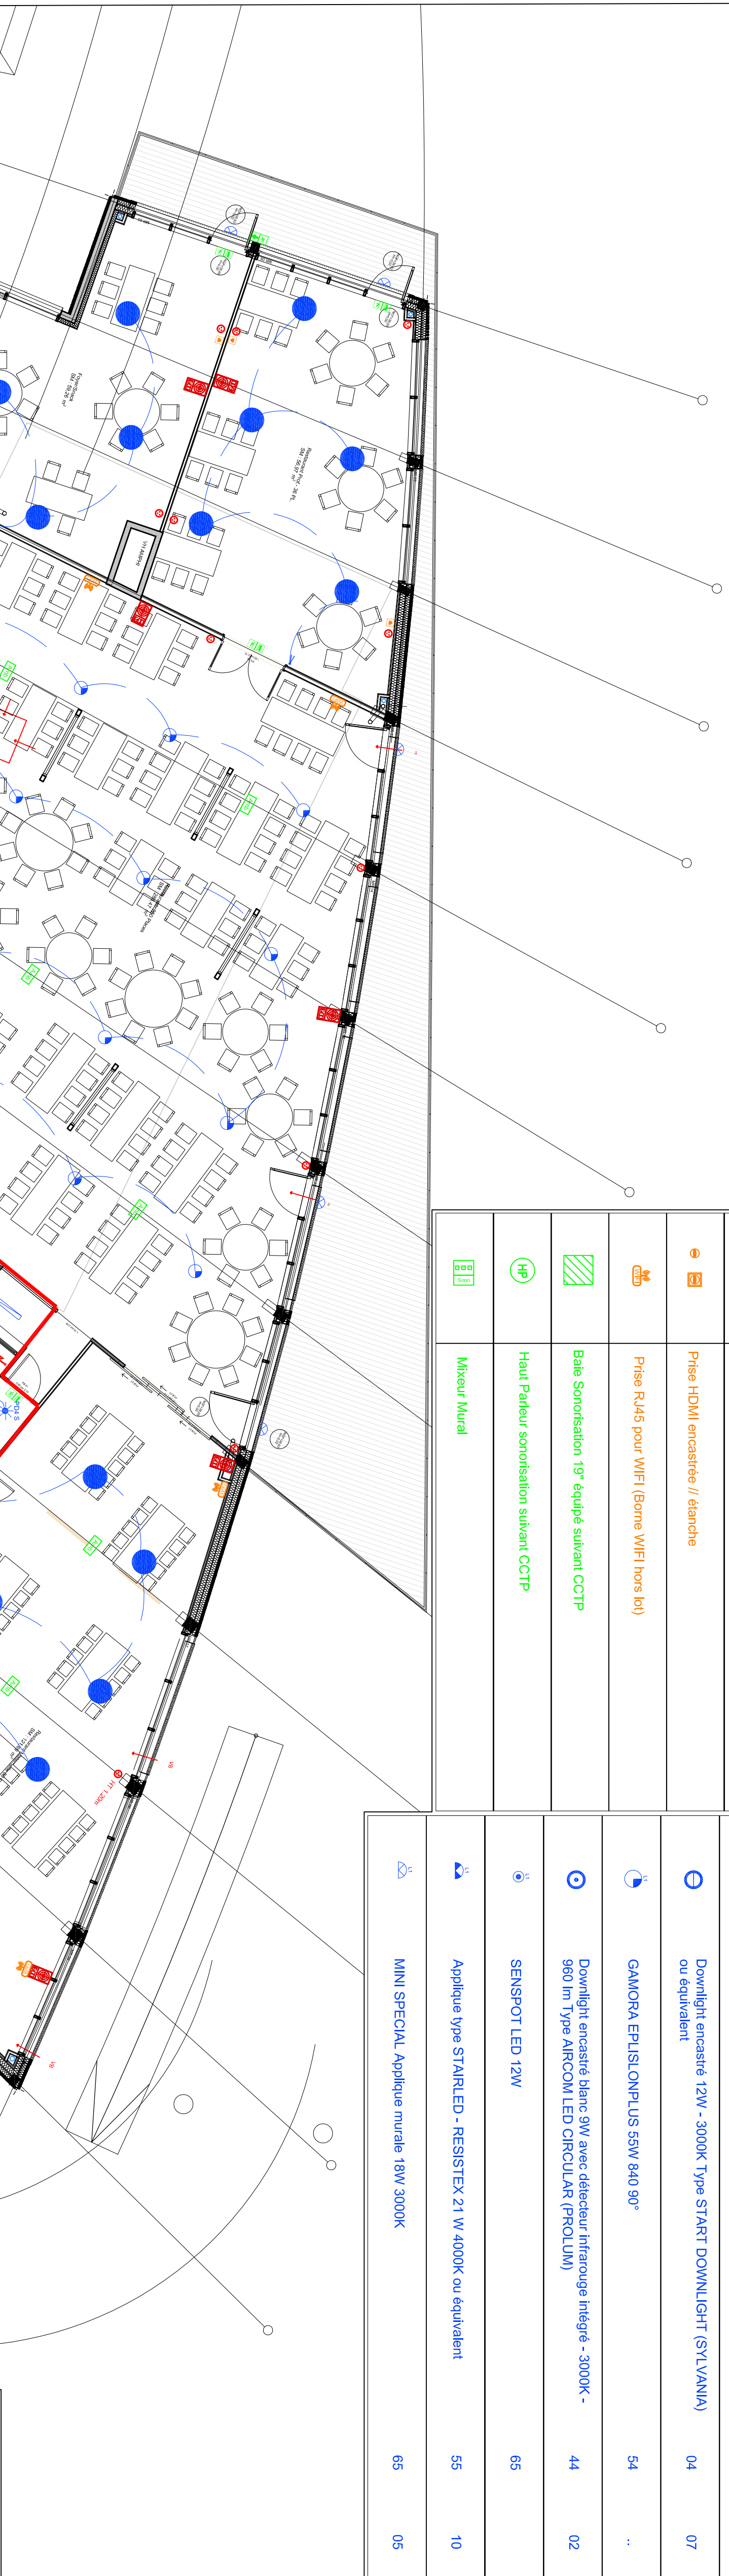

Symbole		Désignation	
		Simple allumage encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		Va et vient encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		Variateur de lumière Type MOSAIC 45 (LEGRAND) ou équivalent	
		Détecteur de présence conforme CCTP	
		PC 2P+T 16A encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		PC 2P+T 20A + fiche mâle coudée Type HYPERA plastique (LEGRAND) ou équivalent	
		Armoire électrique	
		Arrêt d'urgence avec voyants	
		Alimentation électrique	
		Chemini de câbles courants forts conforme CCTP (Fils d'acier soudés)	

Symbole		Désignation	
		Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES)	
		Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) avec plâtrerie d'encastrement et porte drapeau	
		Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche (BAES)	
		Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche avec grille de protection (BAES)	
		Bloc d'éclairage led	
		Bloc de secours portatif	

**LYCÉE S<sup>TE</sup> C**  
RUE DE L'ENCLOS  
BP 60035  
80800 CORBIE

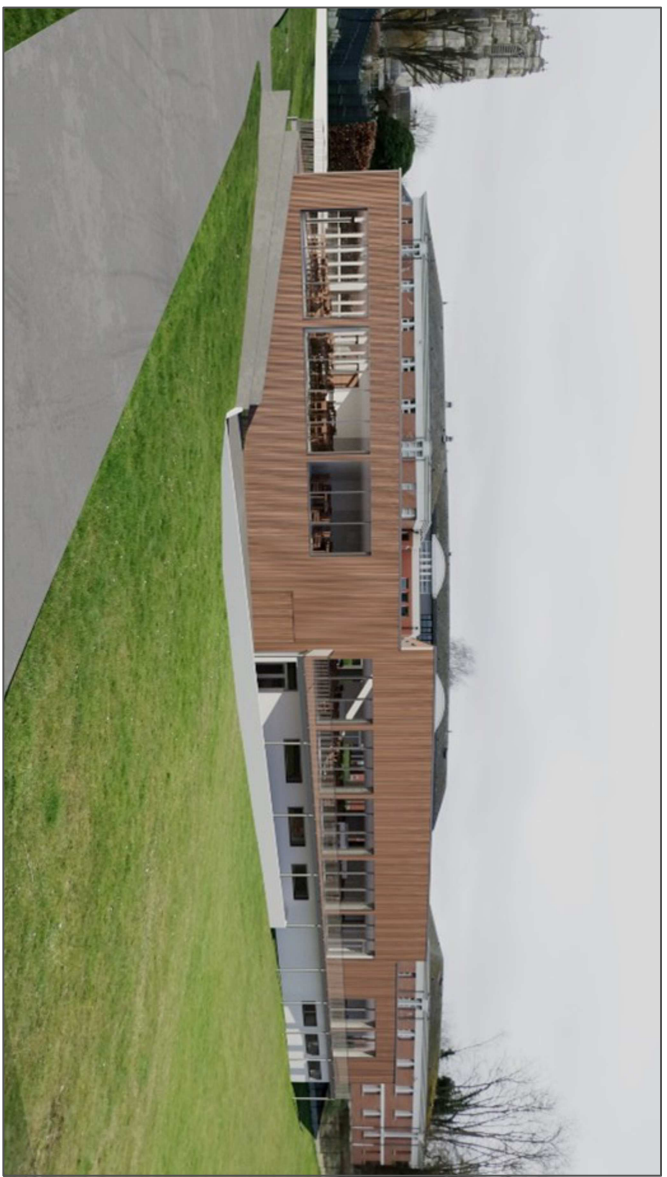

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT  
RESTAURATION-PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ET AMPHITHEATRE  
AU LYCEE SAINTE COLETTE DE CORBIE (80800)

**ACORE**  
INGENIERIE

Pierre et Martin - Louvigné  
CS 317 67 28 002 LAVAL Cedex 9  
03 43 37 67 28 - [contact@acore.fr](mailto:contact@acore.fr)  
[www.acore.fr](http://www.acore.fr)

**mair**  
rea

Pierre PHELOZAT / Architecte associé  
1 rue SURES  
73014 17124 - [pierre.phelozat@mairrea-architectes.fr](mailto:pierre.phelozat@mairrea-architectes.fr)  
[www.mairrea-architectes.fr](http://www.mairrea-architectes.fr)

PLAN DE PRINCIPE ELECTRIQUE

Contrôle technique		SFS	

RDC	
Echelle	
1/2	
1/5	
1/10	
1/25	
1/50	

Établi par	Référence dossier	Phase	Date	N° Plan	Mise au
AB	21.76	PRO	03-2023	EL01	RDC