



Symbole		Désignation		Symbole		Désignation		Symbole		Désignation	
		Carillon PPMS Intérieur				Eclairage MLAGA V2 1200mm 36W 4000K traversant CL1 ou équivalent	65 10			Simple allumage encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		Boîtier de déclenchement PPMS				Luminaire tubulaire étanche 20W - 4000K - 3000 lm Type PROOF (EXALUM) ou équivalent	69 10			Va et vient encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		Carillon Intérieur avec affichage de l'heure				REBA 65 SYM BGLARE 640 HO 36,8W ou équivalent	20 07			Variateur de lumière Type MOSAIC 45 (LEGRAND) ou équivalent	
		Centrale Alarme Technique				Luminaire encastré START PANEL IP65 UGR19 600X600 400LM 630 WIT ou équivalent			Détecteur de présence conforme CCTP	
		Baie informatique 42U 800x600 19"				ROFY 60 D0600 GCONTROL+ 840 HO 44W			PC 2P+T 16A encastré // saillie étanche // encastré étanche // saillie IK10 // encastré IK10	
		Prise RJ45 encastrée // saillie étanche // encastrée étanche // saillie IK10 // encastrée IK10				Downlight encastré 15W - 4000K Type START DOWNLIGHT (SYLVANIA) ou équivalent	44 07			PC 2P+T 20A + fiche mâle coudée Type HYPERA plastique (LEGRAND) ou équivalent	
		Prise HDMI encastrée // étanche				Downlight encastré 12W - 3000K Type START DOWNLIGHT (SYLVANIA) ou équivalent	04 07			Armoire électrique	
		Prise RJ45 pour WIFI (Borne WIFI hors lot)				GAMORA EPISLONPLUS 55W 640 90°	54 ..			Arrêt d'urgence avec voyants	
		Baie Sonorisation 19" équipée suivant CCTP				Downlight encastré blanc 9W avec détecteur infrarouge intégré - 3000K - 960 lm Type AIRCOM LED CIRCULAR (PROLUM)	44 02			Alimentation électrique	
		Haut Parleur sonorisation suivant CCTP				SENSPOT LED 12W	65			Chemin de câbles courants forts conforme CCTP (Fils d'acier soudés)	
		Mixeur Mural				Applique type STAIRLED - RESISTEX 21 W 4000K ou équivalent	55 10			Désignation	
						MINI SPECIAL Applique murale 18W 3000K	65 05				

Symbole	Désignation
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES)
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) avec plâtrine d'encastrement et porte drapeau
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche (BAES)
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche avec grille de protection (BAES)
	Bloc d'ambiance led
	Bloc de secours portatif

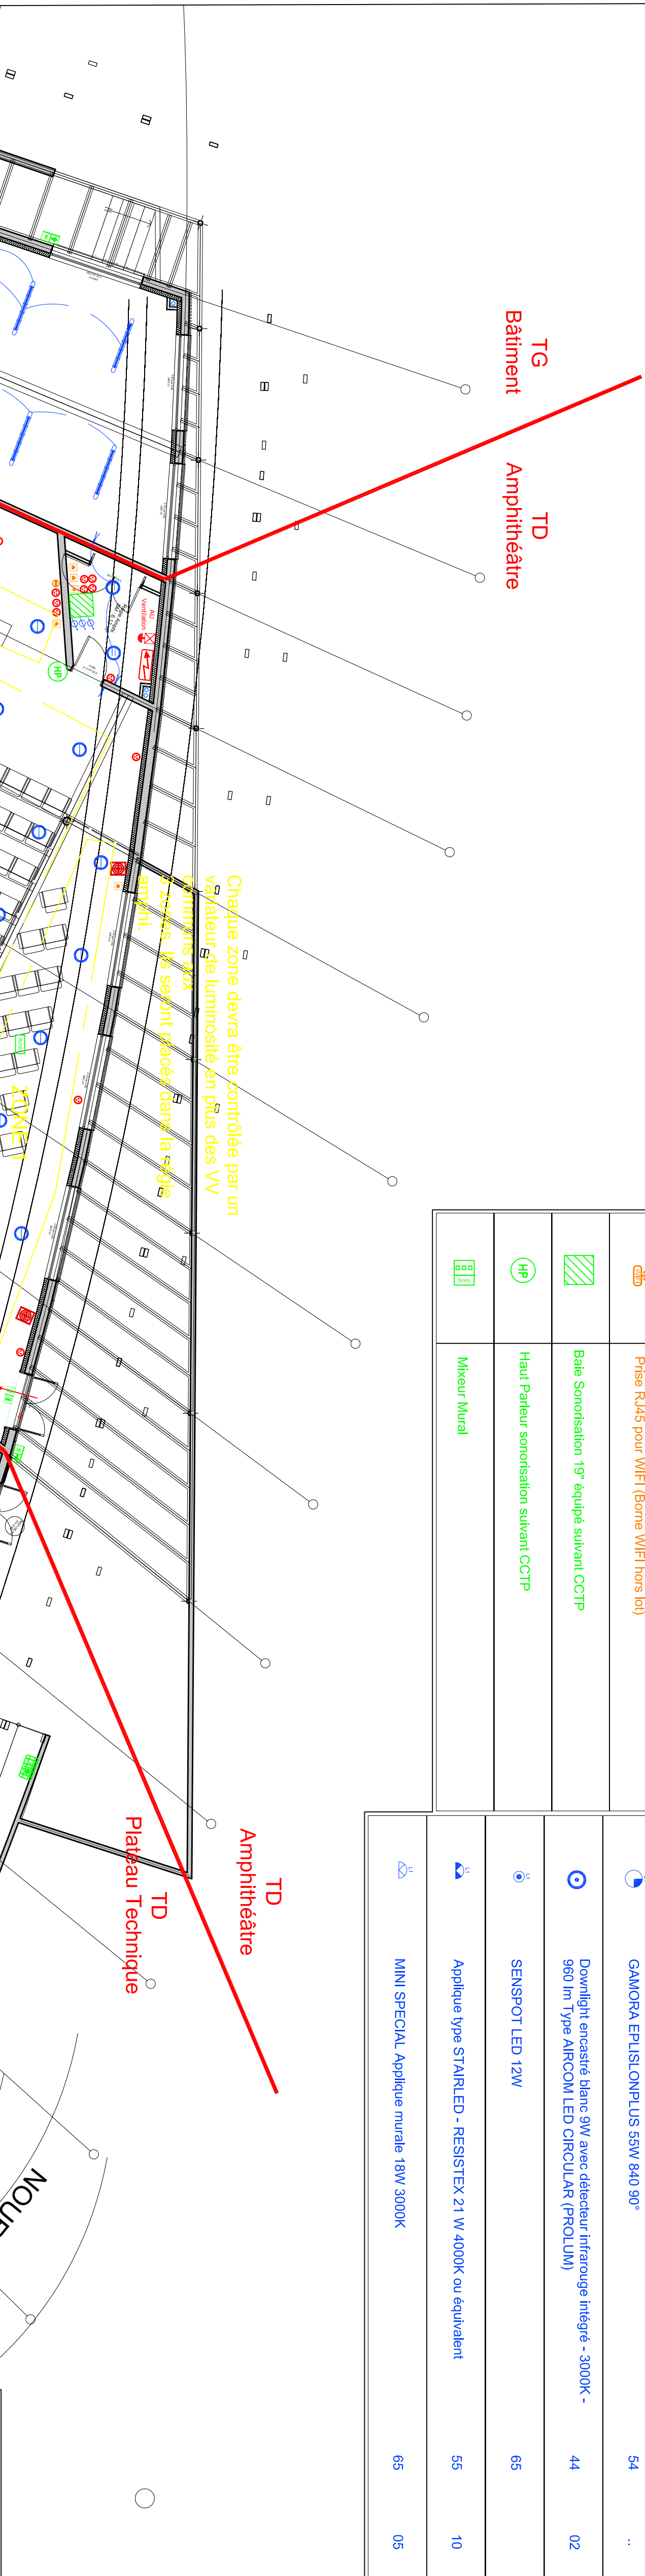

LYCÉE SAINTE COLETTE
RUE DEL'ENCLOS
BP 60035
80800 CORBIE

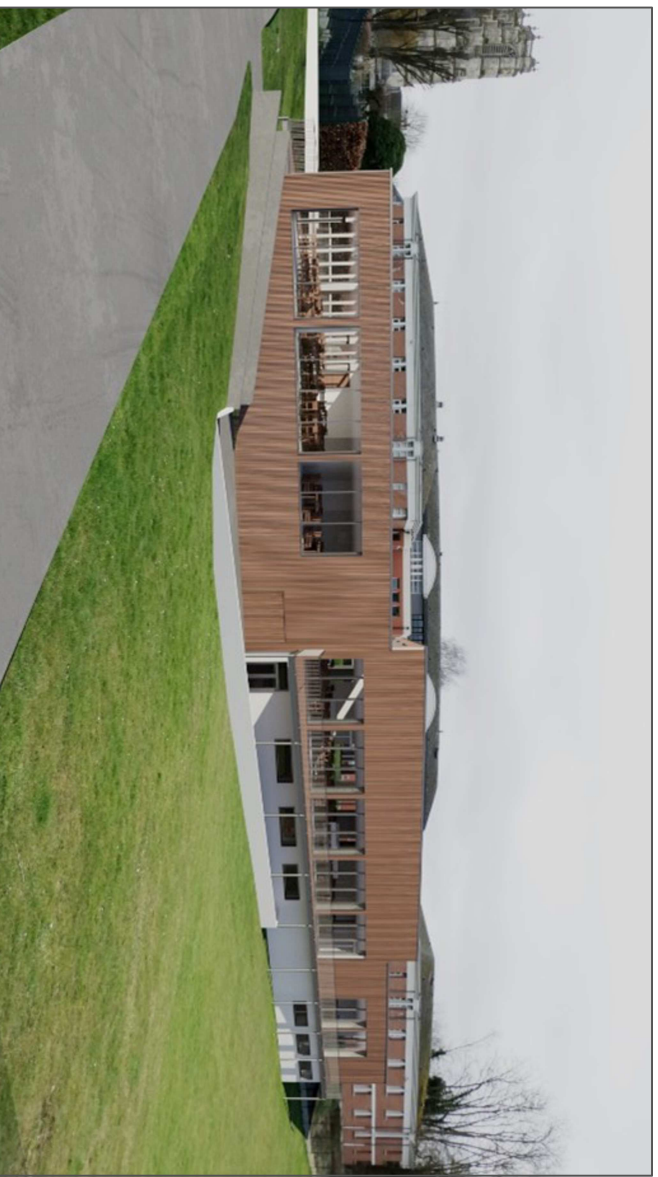

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
RESTAURATION-PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ET AMPHITHEATRE
AU LYCEE SAINTE COLETTE DE CORBIE (80800)

Pierre et Martin - Louverné
CS 33 37 28 002 L'ANAL Cédex 9
03 43 37 28 00 - contact@acore.fr
www.acore.fr

Pierre PHELOUZAT / Architecte associé
1 rue SURES
73041-73124 - pierre.phelouzat@mairéa-architectes.fr
www.mairéa-architectes.fr

PLAN DE PRINCIPE ELECTRIQUE

Contrôle technique		SFS		
Echelle				
	1/2			
	1/5			
	1/10			
	1/25			
	1/50			

Entité par	Référence dossier	Phase	Date	N° Plan	Mise au
AB	21.76	PRO	03-2023	EL02	R-1